


JARDVEGSSKIFTI UNDIR SÖKKLUM:

Sé jardvegur talinn of laus til að steypa megi á honum sökkhana, skal grafa allt slíkt efni burt niður á fastara jardlag. Uppgröftur skal að minnsta kosti ná jafnlangt út fyrir sökkla og dýpt uppgraftar undir sökklum er.

Fylla skal síðan í grunninn með viðurkenndu fyllingarefni, hrauni, sjávarmöl eða leir- og moldarfírríri grús og skal þjappa fyllinguna í lögum með vibrationsþjóppu. Skal þjóppunin ná a.m.k. sömu gæðum og fæst með 5 umferðum 1 to. vibrationsvaltara þegar grús er fyllt í 60cm lögum. Þegar grús er notuð í fyllinguna skal væta hana rækilega jafnhliða þjóppuninni.

Hafa skal samráð við byggingarfulltrúa og teiknistofu s. 84599 varðandi fyllingarefni sem notað er og tiltæk tæki til þjóppunar.

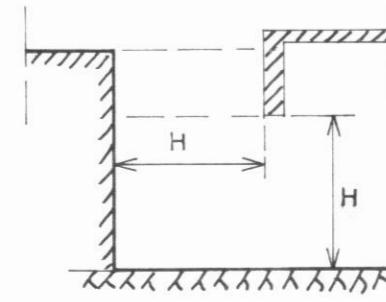

BREIDD SÖKKLA:

Sökklar steyptir á klöpp eða móhellu, B=20cm

Sökklar steyptir á þjappað sand- eða malarlag, B=25cm.

SKÝRINGAR:

UPPGRÖFTUR:

Fjarlaegja skal allan lífrænan jardveg úr grunninum svo sem mold og mó, Grafa skal fyrir sökklum niður á nægilega traustan jardveg. Byggingarfulltrúi staðarins taki út grunnstæði hússins.

ÁLAG Á SÖKKLA:

Álag á sökkla undir einingahúsum, án kjallara er $1,7 \text{ t/m}$ eða $8,5 \text{ t/m}^2$ við $0,2\text{m}$ breiða sökkla og $6,8 \text{ t/m}^2$ við $0,25\text{m}$ breiða sökkla.

UPPSLÁTTUR SÖKKLA:

Uppsláttur sökkla sé rækilega afstífaður og skal vera nákvæmlega í réttri hæð, og réttri línu. Sérstaklega þarf að vanda uppslátt sökkla.

DÝPT SÖKKLA:

Nedri brún sökkla sé a.m.k. 120cm fyrir neðan jardvegsyfirborð, nema klöpp sé ofar, þá er lágmarkshæð sökkla 40cm.

JÁRNALÖGN SÖKKLA:

Járn Ks 40 merkt K. Setja skal 2 K12 efst og nedst sbr. þversnið. Járnin séu heil um horn eða víxllögð um minnst 60cm.

STEYPA SÖKKLA:

Öll steypa S 200 með sigmáli 9cm og lofti 4%

EINANGRUN SÖKKLA:

Sökkla skal einangra með 2" frauðplasti, sem líma skal á sökkulveggi. Einangrunin skal ná a.m.k. 50cm niður á sökkulveggina og undir alla gólfplötuna.

FYLLING Í SÖKKLA:

Eftir að sökklar hafa verið steyptir, skal fylla upp undir gólfplótu með viðurkenndu fyllingarefni, sem þjappa skal í 30cm lögum. Sérstaka áherslu skal leggja á að þjappa plótumiðjur svo engin hætta sé á að fyllingin sígi undir plótnni. Sé hraun notað skal holufylla yfirborðið með sandi.

EKKI skal grafa fyrir frárennslislóðnum fyrr en fyllingin hefur verið þjóppuð.

ÚRTÖK FYRIR LAGNIR:

Sjá lagnateikningar.

27 JÚLÍ 1982, ELDRI TEIKNINGAR FALLI ÚR GILDI.

RVÍK 1982 H. ÓLAFSSON	H SÜDAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 84599 F FÍFUHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43521
REIKN. TEIKN. SS SG YFIRF.	VERK NR. 10
MÆLIKV.	TEIKN NR. 10

HÚSASMIÐJAN
ÓLDUGATA 6,
LITLA-ÅRSKÓGSSANDI
SKÝRINGAR VIÐ SÖKKLA-STEINHÚSA

1:5