

GRUNNMYND MKV.1:50

SKÝRINGAR

- Pípur skulu vera heildregnar, svartar stálpípur. Mál eru innra þvermál pípa í mm.
- Einangra skal allar pípur með glerullarhólkum og þéttvefja með plastdúk.
- Á alla ofna komi stillité, lofttæmingarskrúfa og ofnloki.
- Gerð ofnloka, stútar og staðsetning tenginga eru samkvæmt ofnatöflu.
- ATH! Útreikningar ofnastærða miðast við $\Delta t = 30^\circ\text{C}$.


— táknar framrás.
 - - - bakrás.

Ø 10 - 3/8" pípu.
 Ø 15 - 1/2" -
 Ø 20 - 3/4" -

íEI - lögn í einangrun.
 íV - lögn í vegg.
 pu - að lögn fari upp.
 pn - að lögn fari niður.

OFNATAFLA, $\Delta t = 30^\circ\text{C}$

ofn nr.	staðsetning	varmaþörf (wött)	mesta hæð (mm)	mesta lengd (mm)	mesta þykkt	stútar (mm)	tenging	gerð ofnloka
1	Anddyri	550	1200	650	einfaldur	10	C-B	Bakrásarloki
2	Þvottahús	810	550	1100		10	C-D	Bakrásarloki
3	Baðherbergi	350	1000	650	einfaldur	10	C-D	Bakrásarloki
4	Svefnherbergi	750	550	100		10	C-D	Framrásarloki
5	Stofa	970	700	950		10	C-D	Framrásarloki
6	Stofa	4150	400	4300		10	C-B	Framrásarloki

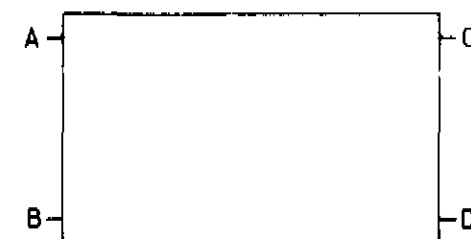

BJARKARBRAUT 6 **DALVÍK**
 Dags: 21.08.93 Mkv.1:50

Heiti: HITALÖGN · GRUNNMYND

Teikn.nr. **802**

HERMANN · ÖRN · INGÓLFSSON
 Byggingatæknifræðingur FTÍ · Bakkahlíð 1, 603 Akureyri S:(96)2-40-98