

SKÝRINGAR :

Pipur utannuss skulu vera ur plasti og a frostfriu dypi.

Pipur fyrir heitt og kalt vatn innanhusa, skulu einangraðar með 20 mm. glerullarholkum, og vaðar með plastdúk; - límband á samskeyti. - Eða önnur einangrun og frágangur, jafngott -

Allt lagnar efni - pipur og tengi - fyrir heitt og kalt neysluvatn, skal vera galvaniserað.

Kerfi skal þrýstiprófa með köldu vatni og 8 kg/cm² þrýstingi.

Öll pipusál eru í mm.

SKAMMSTAFANIR :


HL:	Handlaug	RK:	Beoker
VV:	Likhúsvaskur	SB:	Sturtubotn (steypibað)
UV:	Uppvottavél	SV:	Skolvaskur
VV:	Þvottavél	PL:	Blöndunarkrani
VS:	Vatnssalernisskál	GK:	Garðkrani

YD: Yfir lýrum
 DL: Undir lýrum
 IV: Í veggrauf

ÞJA 10 Bora leyti í 3. T. 10.

IK: INNTAK KALT VATN

RAFHITAKÚTUR, SKEMATISK MYND - NEYSLUVATN -

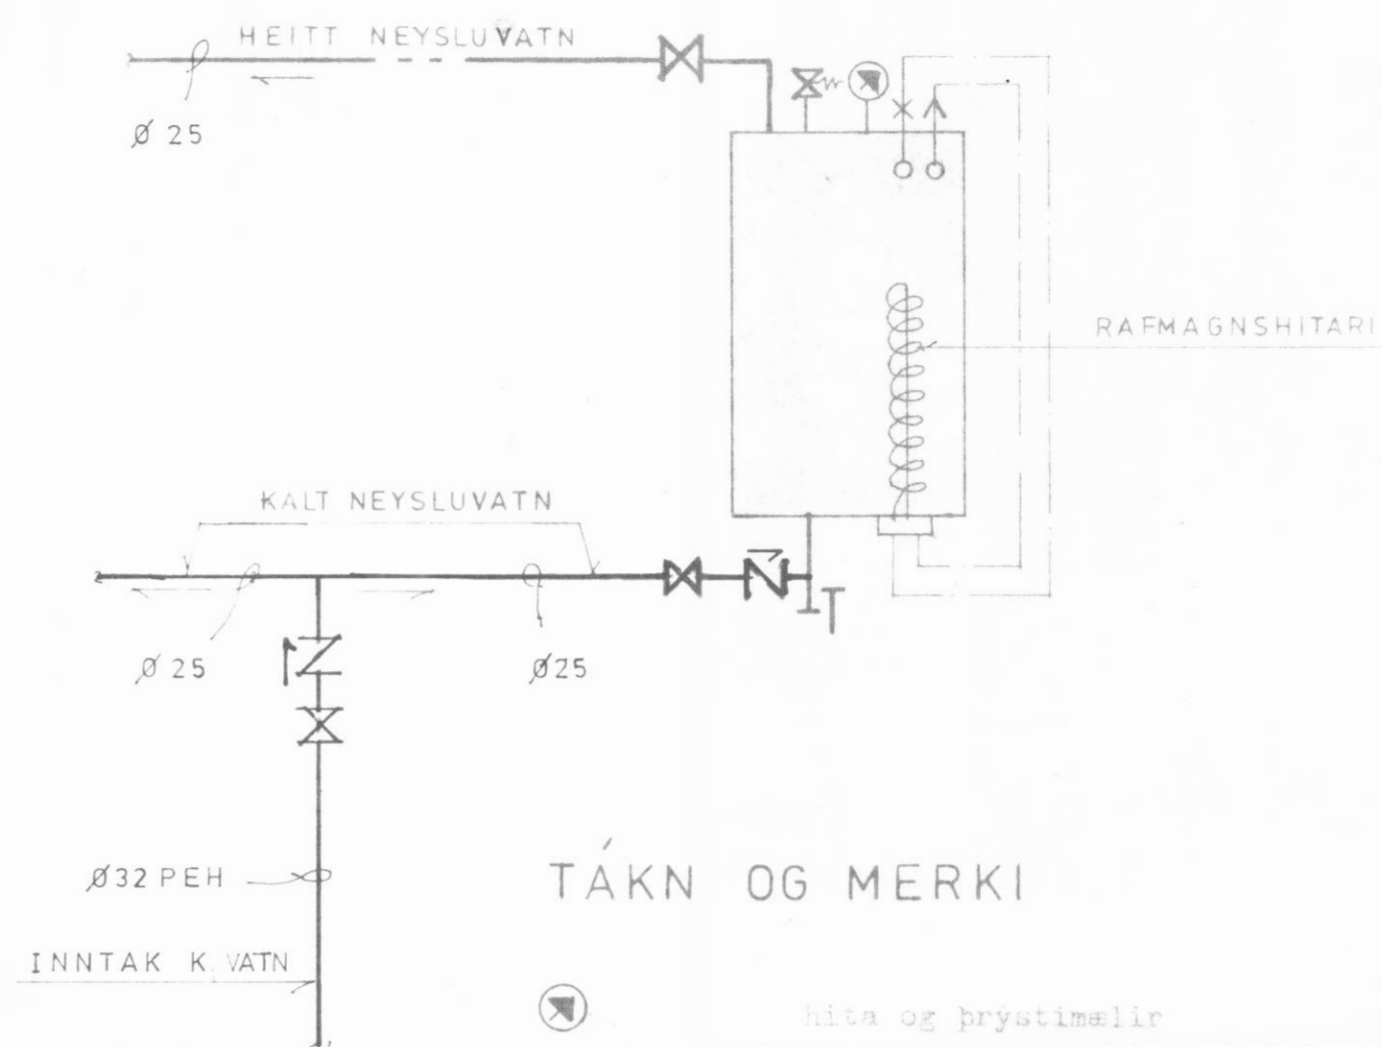

TÁKN OG MERKI

	hitu og þrýstimælir
	Þryggisloki
	renniloki
	einstreymisloki
	rektorar-hitastillir
	yfir-hitavar max 100°C
	tæring
	LOFTPÚÐI
	kalt neysluvatn
	heitt neysluvatn
	kaldur krani
	heitur krani
	krani með slökustut

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS
 Heimahaga 11 Selfossi sími 99-1776

BLAD 2-10

KLAUFABREKKUR SVARFAÐARDAL

BYGGERI

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR / TÁKN OG
 RAFHITUN HEITT NEYSLUV. / SKAMMSTAFANIR

REIKN

REIKN

ÞAGD 16.04.85

Nº 85-015

NR	ÖMÖ	ÞREYTING	AF	SAVD