

SKURÐUR C - 2

STÁLVIRKI.


Stálvirki er samkvæmt ÍST/DS 412
Stál skal vera af stálgæðum S235 skv. ÍST/EN 10025.

JÁRNBENDING.

ALMENNT;
Járnending er í samræmi við ÍST 14.
Þvermál járna eru í mm.
Mál á járnnum eru utanmál sbr. skýringarmyndir.

STÁLGÆÐI:

Steypustyrktarstál merkt K er kambstál B410B með togspennuflotmörk 410 N/mm².

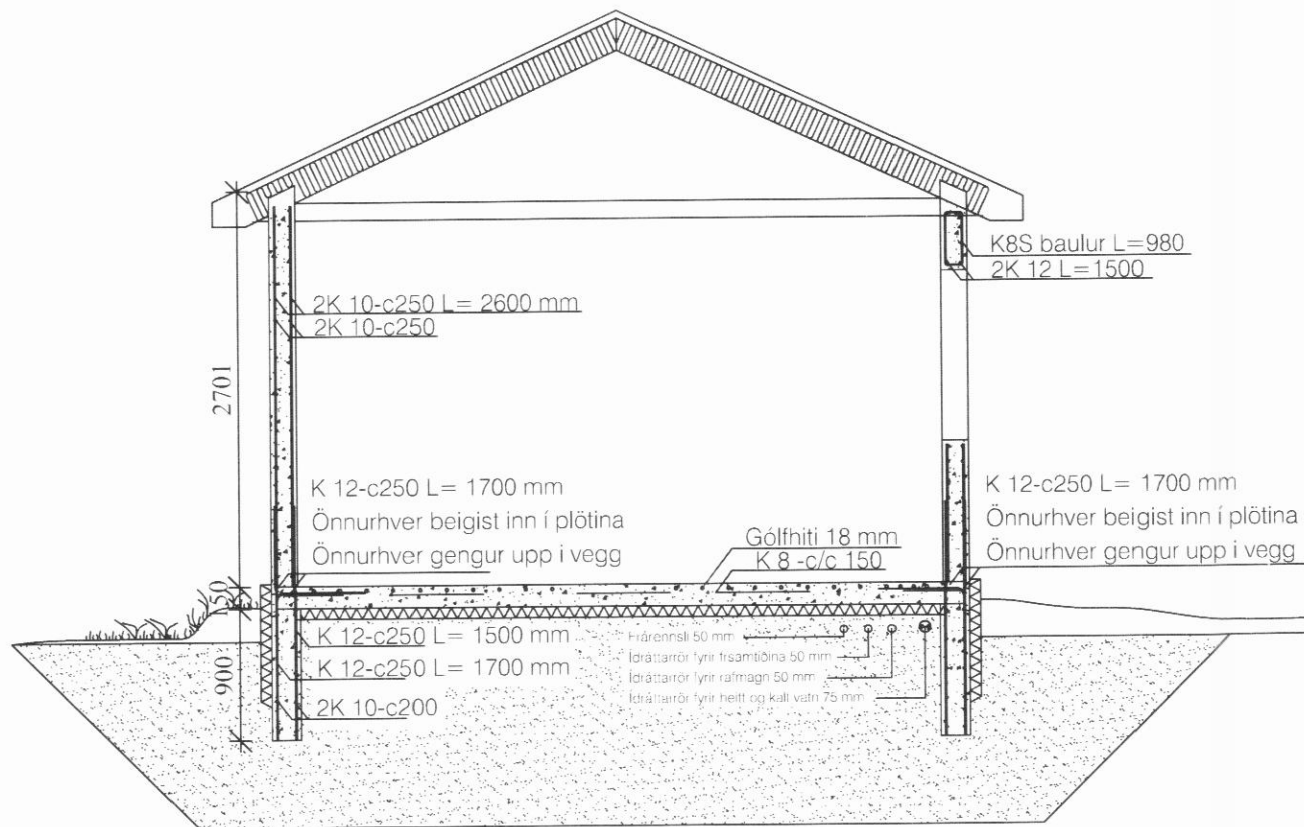

SKURÐUR C - 1

STEINSTEYPA.

ALMENNT;
Sigmál sé 50 - 80 mm.
Stærsta kornastærð steypuefnis skal vera 19 mm í járbentum veggjum og 32 mm í járbentum plötum. Alla steypu skal blanda loftblendi þannig að loftinnihald verði 5 - 6%. Loftinnihald skal mæla eftir dælingu ef dælt er annars rétt fyrir niðurlögn. Fjarlægðarstuðull lofts í steinsteypunni skal vera minni en eða jafn og 0,25 mm. Alla steypu skal titra í mótum.

KRISTJÁN ELDJÁRN HJARTARSON Byggingafræðingur kt. 100956-3309	BÁRUGATA 13	
	BÍLSKÚR	11-023
TJÖRN SVARFADARDAL	Burður og lagnir	99-105
Sími: 466-1855 e-mail: keld@simnet.is GSM: 846-3390		
mkv. 1: 50	teiknað. KELD	dags. 26.06.20011