
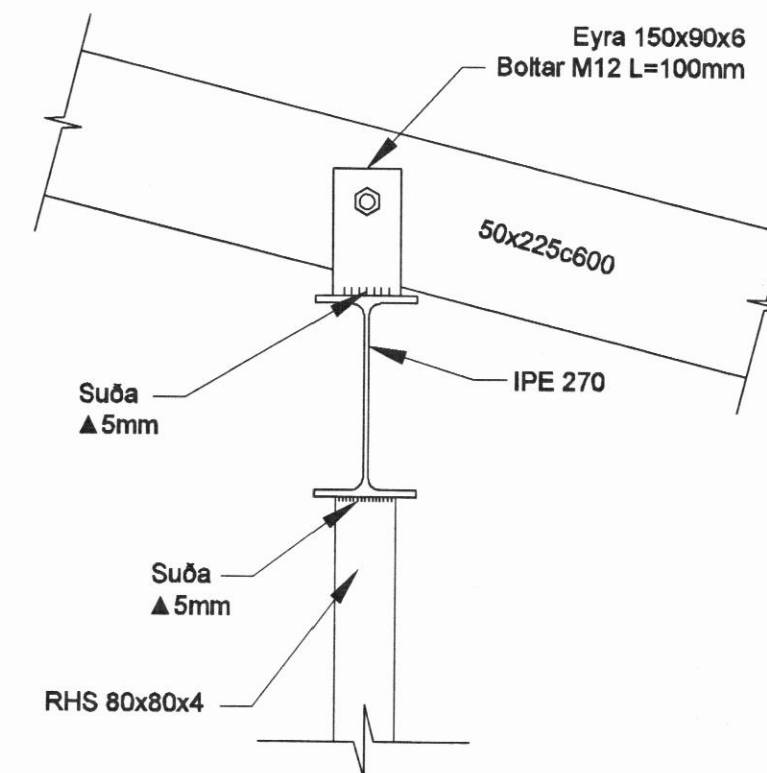

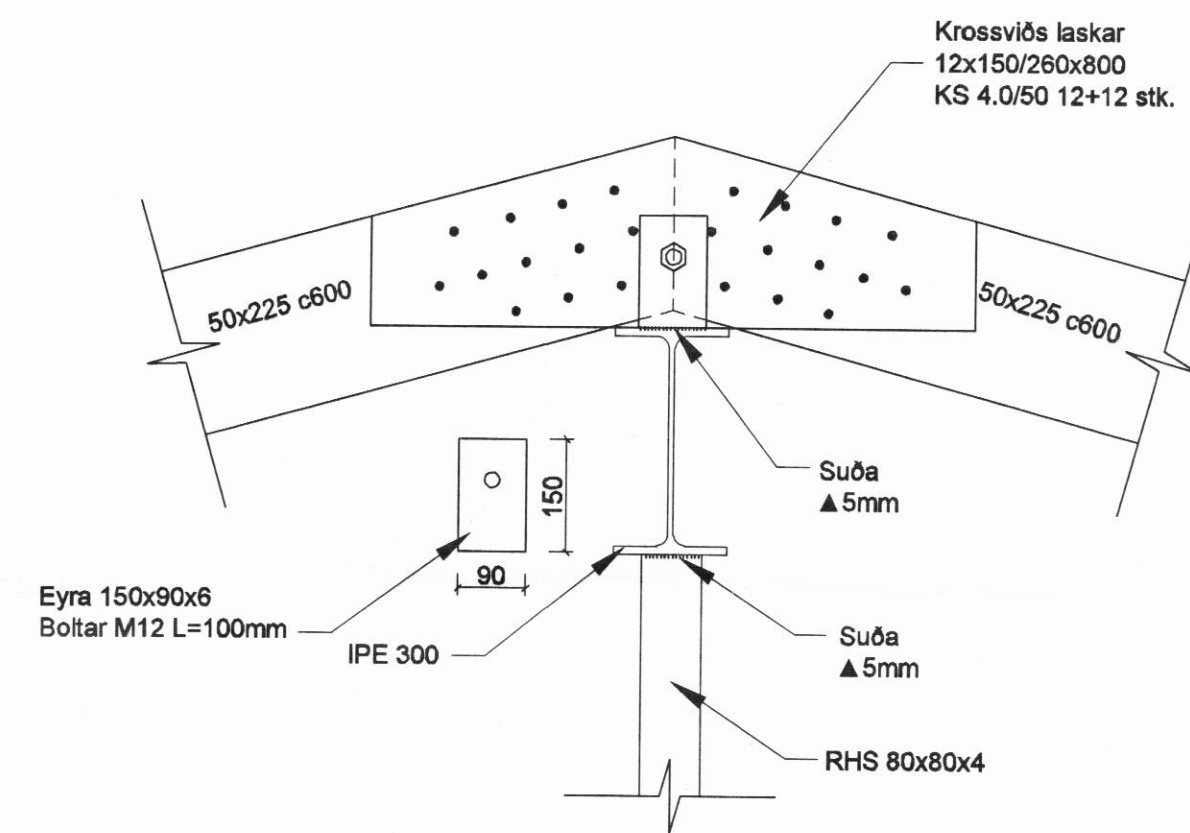

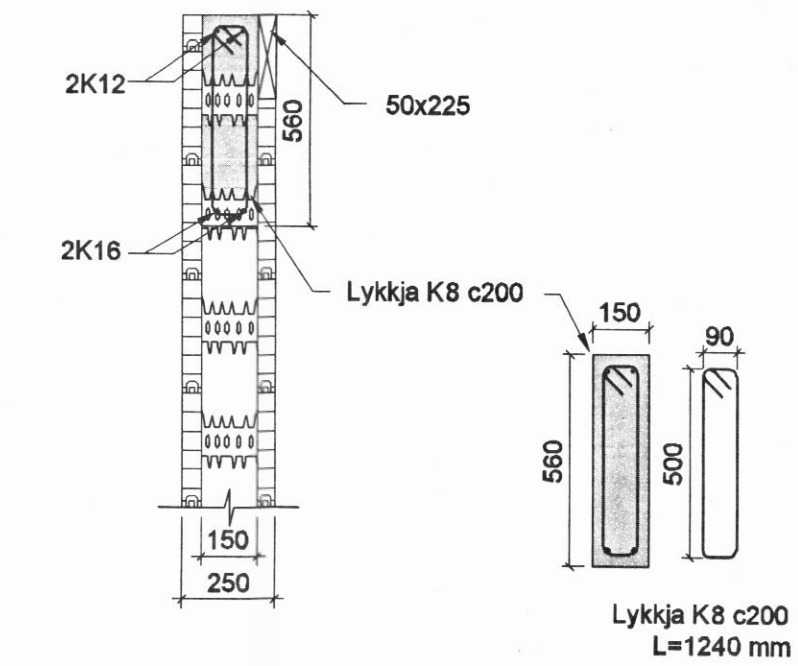

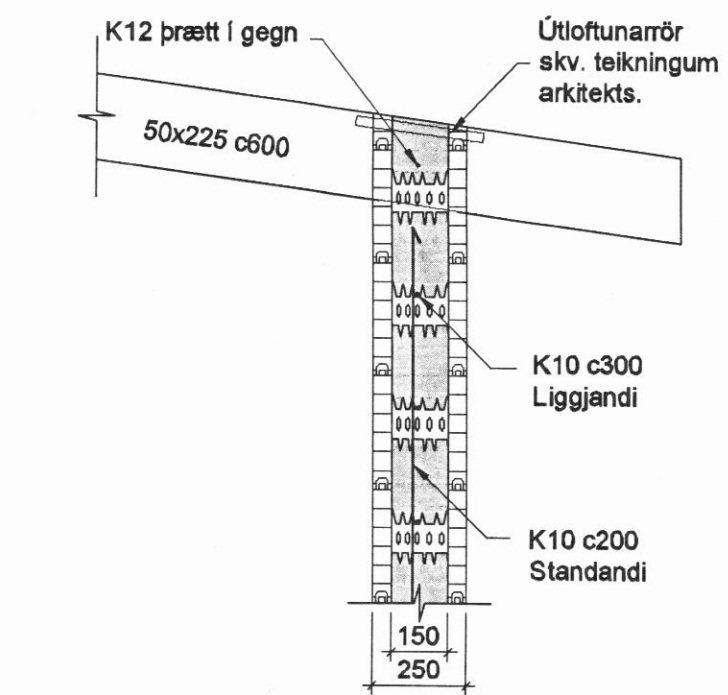





SKÝRINGAR:

ALMENTN;
 Ól mál eru í nm.
Málsetur er út í steinsteypu en ekki plastið í kubnum.
 Sjá almennar skýringar á teikn. nr B-100
 Ól steypa skal vera C-25/30.
 Kátur eru í m.
 GK= Hæðarkóti á endanlegu gölf.
 HK= Hæðarkóti á hrágöf.
 Göt og raufar koma fram á viðkomandi laganteikningum .
 Bottar skulu vera helgitalnauðgöngur 8,8 bollar.
 Bottar skulu limir í steypu með botalími.
 Á milli bottalausa og timbrs komi skinnur
 með þvermál 3d og þykkt 0,3d.
 Þar sem timbur kemur að steypu komi þakpappi á milli.
 Málsettar lengdir á boltum eru heildarlengdir.
 Timbur skal vera T1 sky IST INSTA 142.
 Þar sem spurnur/stóður eru vöfalar skal festa þar saman
 með 2 stk skruvar 6,0x100 cm500 nema annað sé tekið fram.

BENDISTÁL:
Staðsetning og bending stáls skal vera í samræmi við IST-10.
Allt bendistál og járnending skal fullnægja kröfum FS ENV 13670-1:2000, EN 10080, NS3576-3 og ENV 1992-1-1 og byggingareglugerðar.

Hefðbundið kambstál er suðuhæft kambstál í flokki B500c (fyr 500 N/mm²) í samræmi við NS3576-3 eða annað sambærilegt. Þetta kambstál er táknað með K á teikningum. ATH Steypuhúla á sökklum er 50mm.

K131 táknar 5mm bendinet með möskva 150x150
K189 táknar 6mm bendinet með möskva 150x150
Í botnplötu er heimilt að nota K131 í stað #K10c250

TÁKNAR ÞYKKT PLÖTU

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Nr.	Daga	Breyting		Samp.
Framsetur A-1	Minnkað A-3	Miv. 1.50,120	Daga 02.07.2007	Verk.Nr. V9079037
			Telken.Nr. B-102	
			Hannað BJ	Tekin BJ
VERKFRÆÐISTOFA SUÐURNESJA			Skógarhólar 20	
Viðurbrúard 13, 230 Reykjavík			Dalvík	
Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111			Grunnmýnd þaks	
Veffang: http://www.vsa.is			Sníð og deili	
Netfang: vs@vsa.is				
Samp.			Samræmislögfrönnudur: 	
	IC 100056-3048		IC 1300264-2638	