


Loftræsting frá baðherb. er gerð í gegnum 100 mm víð galv. rör. Lögð kúmi upp við loft og skal hún vafin 50 mm steinull er festist með vírvafningi (o/c 25 sm). Rör skulu klædd af með stökk er klæðist þremur lögum af 12 gíspjötum.

Lögn að húsi nr. 23 - sjá teikn. nr. 1801

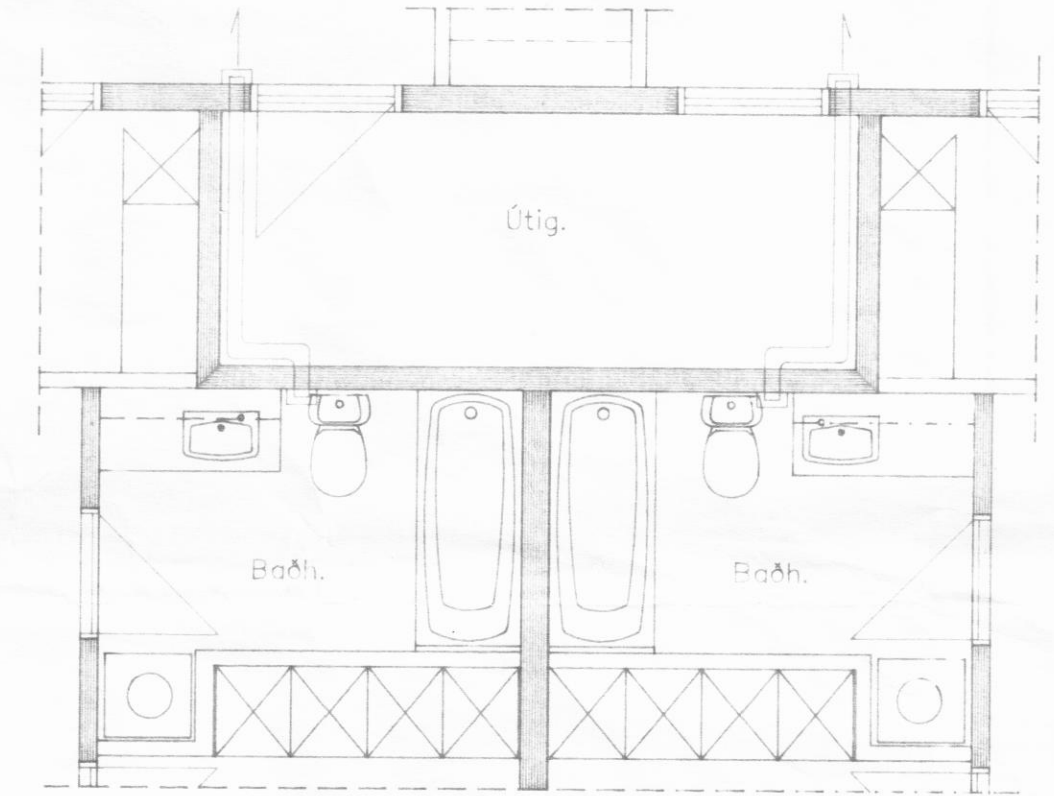

Loftræsting Baðherb. á 1. hæð.

Skýringar:
 Lagnir í húsgrunni eru 100 mm víðar plastpípur PVC (nema annað sé tekið fram) lagðar með minnst 20 o/oo halla. Húskéti 1. hæðar er 6.80. Botn á rörum við hreinlætistöki skulu vera 30 sm undir gólfi þ.e í kóta 6.50. Tenging frá hreinlætistökjum er tengjast gólfniðurföllum með gegnumstreymi skal gerð með 50 mm víðum plastpípum (PP) er staðsetjast í gólfrauf.

ATH.....
 Sjá almennar skýringar á teikn. nr. 1800
 Frárennisslagirnir 2. hæðar - sjá teikn. nr. 1803
 Fallstammar og niðurfali í útiplani - sjá teikn. nr. 1803

H.S.Á. TEIKNISTOFA / HARALDUR ÁRNASON
 DALSBRAUT 1 - 600 AKUREYRI - Sími 462-5777
 KT. 120149-2539
H.S.Á. Arnason

VERKHEITI				
Bjarkarbraut 25, Dalvík.				
HEITI TEIKNINGAR				VERK NR
Frárennisslagirnir (og loftr.lagnir) 1. hæðar.				97-405
TEIKNING NR				1802
HANNAÐ	H.Á.	TEIKNAD	H.Á.	YRIFARID
BREYTT		1	2	3
DAGS				KVARDI
Ágúst '97				1:50