

JÁRNALÖGN


STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL KS 50 MED SKRÍDMÖRK 500 N/MM²
STÁL MERKT KS ER KAMBSTÁL KS 50S MED SKRÍDMÖRK 500 N/MM²
STÁL MERKT R ER SLÉTT STÁL MED SKRÍDMÖRK 240 N/MM²
JÁRNASTÆRDIR OG LENGDIR ERU Í MM

- ENDI Á JÁRNI ER BEINN
- ENDI Á JÁRNI ER KRÓKBEGYÐUR
- JÁRN BEYGIST SKEYTILENGD INN Í ADLIGGJANDI VEGG
- JÁRN Í EFRI BRÚN PLÖTU EDA YTRI BRÚN VEGGJAR
- JÁRN Í NEDRI BRÚN PLÖTU EDA INNRI BRÚN VEGGJAR

5K10-200 L=8000 TÁKNAR FIMM STANGIR AF 10 MM KAMBSTÁLI MED LENGÐ
5K10 C/C 200 L=8000 8000 MM ER LEGGJIST MED 200 MM MILLIBILI

MERKIR STEFNU JÁRNA SEM LEGGJAST NÆST YFIRBORDI STEYPU


JÁRN LEGGJIST YFIR ÞAD SVÆÐI SEM STRIKID SPANNAR

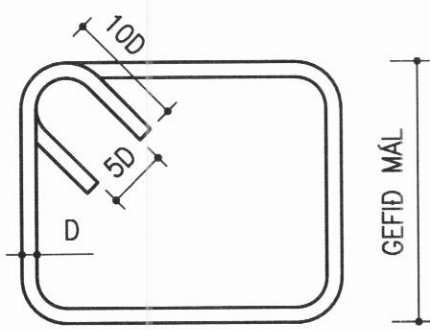


GEFID MÁL

BEYGJUSKÍFA FYRIR UPPBEYGJU Á LANGJÁRNUM
Í SÖLUM, BITUM OG PLÖTUM SKAL HAFNA ÞVERMÁL
20 x ÞVERMÁL Á JÁRNSTÖNG

TENGING JÁRNAGRINDA Í VEGGHORNUM

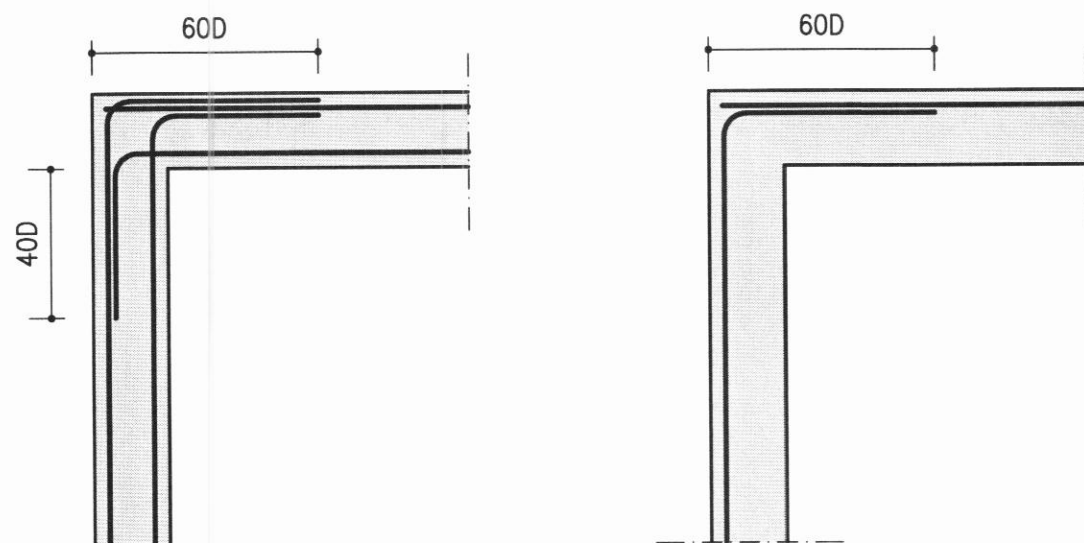

GLUGGA- OG HURDARGÖT



MED ÖLLUM GLUGGA- OG HURDARGÖTUM SKAL SETJA
2 stk K12, LENGÐ Á JÁRNI 500 mm+OP+500 mm

SÖKKULSKAUT

TENGJA SKAL SAMAN TVÖ NEDSTU JÁRN Í SÖKKLI - 2K12
MED VÍRLÁSUM OG LEGGJA JÁRN AD TENGIBOXI FYRIR JARÐSKAUT
SJÁ NÁNARI ÚTFÆRSLU Á RAFLAGNATEIKNINGUM

STEINSTEYPA

SEMENT, STEINSTEYPA OG STEINSTEYPUVIRKI SKULU UPPFYLLA
ÁKVÆÐI ÍSLENSKRA ÞOLHÖNNUNARSTADLA OG STADLANNA
ÍST EN 197-1, ÍST EN 12620 OG ÍST EN 206-1, AUK
ÁKVÆÐA UM NIDURLÖGN STEYPU Í STADLINUM ÍST EN 13670

EKKI SKAL NOTA LAKARI STEYPU EN C25/30 Í BURÐARVIRKI
SEM BENT ER MED KAMBSTÁLI EDA STÁLNETUM

EKKI SKAL NOTA LAKARI STEYPU EN C25/30, MED EKKI MINNA
SEMENTSMAGNI EN 300 KG/M³, Í ÚTSTEYPU BURÐARVIRKIS

SIGMÁL STEYPU SKAL VERA 5-9 SM, SIGMÁLSFLOKKUR S2
V/S TALA Í ÚTVEGGJASTEYPU SKAL VERA 0.55 EDA MINNI

Í ALLA STEYPU SKAL SETJA LOFTBLENDI, ÞANNIG AD LOFT-
INNIHALD VERÐI MINNST 5 % FYRIR NIDURLÖGN. EF STEYPU
ER DÆLT Á BYGGINGARSTAD SKAL MÆLA LOFT EFTIR DÆLINGU

EF EKKI ER HÆGT AD FÁ STEINSTEYPU FLOKKADA SAMKVÆMT
ÍST 10 HJÁ ÁBYRGUM ADILA (VIDURKENNDRI STEYPUSTÖÐ)
MUN HÖNNUDUR BURÐARVIRKJA FYRIRSKIPA BLÖNDUN
STEYPUINNAR Í SAMRÁÐI VID VERKKAUPA

STEYPULAG Á JÁRNUM SKAL VERA EINS OG SÝNT ER Í
EFTIRFARANDI TÖFLU :

	MINNSTA ÞYKKT Í MM PLÖTUR OG VEGGIR	BITAR	STÖÐIR
INNANHÚSS	20	20	25
UTANHÚSS	30	30	35
Í VATNI	40	50	50

STEYPUHULAN SKAL VERA EINS OG SÝNT ER Í OFANGREINDRI
TÖFLU NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM

ALMENNT

K=25.00


HÆÐARKERFI BÉJARFÉLAGS
TÁKNAR HÆÐ Í SNIDMYND

25.00

TÁKNAR HÆÐ Á PLÖTU 25.00 Í GRUNNMYND

120

ÞYKKT STEYPTRAR PLÖTU ER 120 MM



TÁKNAR STEYPUKIL

Í LÖÐRÉTT STEYPUKIL KOMI PVC
ÞÉTTILISTI 100 MM BREIDUR

ÖLL MÁL Á TEIKNINGUM ERU Í MM

TIMBUR

LÍMTRÉ Í BURÐARVIRKI SKAL UPPFYLLA KRÖFUR STADALSINS ÍST EN 14080

LÍMTRÉ SKAL FRAMLEIDA Í VIDURKENNDRI VERKSMIDJU
OG VERA MERKT SAMKVÆMT NORRENUM STÖDLUM
EFNISGÆÐI LÍMTRÉS GL32 EDA L40

Í FLUTNINGUM SKAL VERJA ALLA BITA VEL FYRIR HNJASKI
OG SKAL EKKI TAKA UMBÓÐIR UTAN AF ÞEIM FYRR EN
HÚSID ER ORÐID FOKHELT

ALLT TIMBUR SEM NOTA Á Í BURÐARVIRKI SKAL VERA
STYRKLEIKAFLOKKAD SAMKVÆMT ÍST INSTA 142
EFNISGÆÐI TIMBURS C18 EDA K18

ALLT TIMBUR SEM ER ÚTI OG TIMBUR SEM LIGGUR Í EDA VID
STEINSTEYPU SKAL FÚAVERJA MED A.M.K. TVEIM UMFERÐUM
AF VIDURKENNDU FÚAVERNAREFNI

ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AD STEINSTEYPU SKAL SETJA
EITT LAG AF ÞAKPAPPA Á MILLI

FESTINGAR

NEGLING Á ÞAKPAPPA SKAL VERA SAMKVÆMT RB/sfb (47) Ln2

NEGLING Á TIMBURKLÆDNINGU OG ÞAKJÁRNI SKAL
VERA SAMKVÆMT RB/sfb (47).103

NAGLASTÆRÐ a/b TÁKNAR NAGLA MED ÞVERMÁL
0.1 x a mm OG LENGÐ b mm

UNDIR ALLA BOLTA RÆR OG HAUSA SKULU KOMA SKÍFUR MED
KANTLENGÐ 3 x ÞVERMÁL BOLTA OG ÞYKKT 0.3 x ÞVERMÁL BOLTA
ALLIR BOLTAR SKULU VERA Í FLOKKI 8.8 OG HEITGALVANHÚÐADIR

ALLAR FESTINGAR Í ÞAKI : NAGLAR, SKRÚFUR, BOLTAR OG
SÉRSMÍÐADAR FESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐADAR
EDA ÚR RYÐFRÍU STÁLI

ÁLAG


SNJÓÁLAG : ÍST EN 1991-1-3:2003, SVÆÐI 4, Sk=6.1 Kn/m² : 3.00 kN/m²

NOTÁLAG : GÓLFPLATA ÍST EN 1991-1-1:2002 : 2.00 kN/m²
GEYMSLULOFT ÍST EN 1991-1-1:2002 : 1.50 kN/m²

AUKAÁLAG : LÉTTIR INNV. ÍST EN 1991-1-1:2002 : 0.50 kN/m²

VINDÁLAG : ÍST EN 1991-1-4:2005 : 1.65 kN/m²

GRUNDUN : KLÖPP OG/EDA ÞJÖPPUÐ FROSTPOLIN FYLLING
GRUNDUNARFLOKKUR 1
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU VEGGJAR : 46 kN/m
MESTA VIRK SPENNA UNDIR UNDIRSTÖÐU : 110 kN/m²

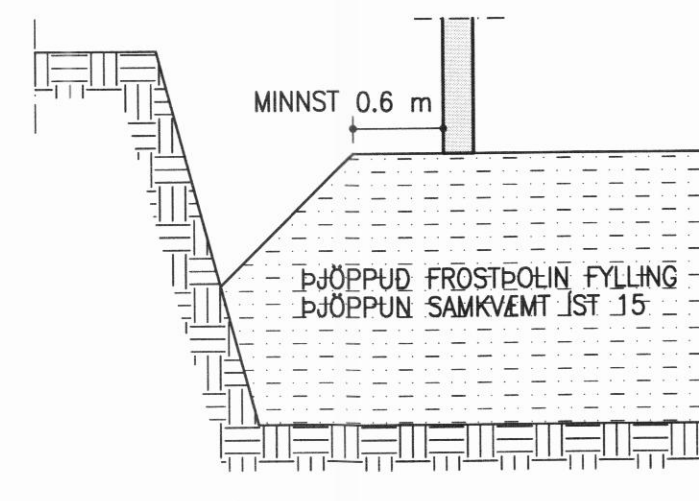

PLÖTUPRÓF FYLLINGAR SKAL UPPFYLLA E2>100 Mpa
FYRIR HRAUN, EN E2 >120 Mpa FYRIR ÖNNUR GRÖF
JARÐEFNI, HLUTFALL E2/E1<2.5



NR. DAGS. BREYTING

SKÝRINGAR

1/10/18
ADALHÖNNUDUR OG BURÐARÞOLSHÖNNUDUR
SÆMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

SKÓGARHÓLAR 18

620 DALVÍK



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF
NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN. BURÐARÞOL, SKÝRINGAR

MÆLIKVARÐI _____ DAGS. SEPT 2018

TEIKNING B 001 VERK V18-302

BREYTING _____ YFIRFARID S.E.