



Pakviðir grunnmynd 1:50

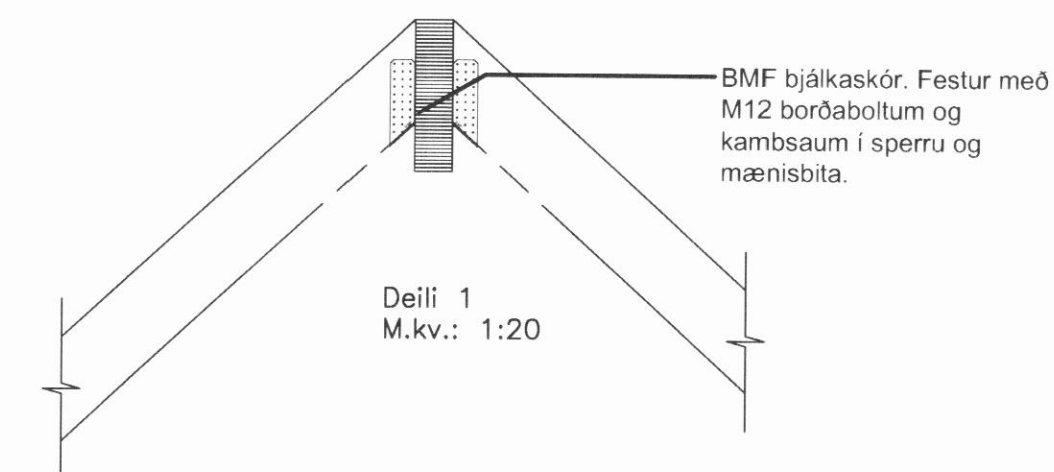


Deili 1  
M.kv.: 1:20

**SKÝRINGAR:**

Allt burðartimbur skal standast IST DS 413.5 útgáfa en það eru staðlar ÍST INSTA 142 og EN 519 annars vegar fyrir útlitsstyrktarflokkun og hins vegar fyrir vélstyrktarflokkun. Kröfurnar fyrir timbur eru að mestu leyti eins, en þessir nýju staðlar gilda í Evrópu og eru samræmdir alþjóðlegu viðskiptaumhverfi. Timbur sem er merkt þessum stöðlum uppfyllir byggingareglugerð. Allar festingar skulu vera galvaniseraðar eða ríðfrjár. Utan á útveggjagrind komi 9 mm krossviður. Hann skal negldur við grind með 2 " nöglum c/c 200 mm. Borðaklæðning skal negla við hverja sperru með 2 stk 3 " nöglum. Pak einangrast með 180 mm steinull og ysta klæðning á þaki verður stálklæðning í lit að ósk eiganda. BMF vindbönd neglist í hverja sperru með þar til gerðum nöglum á viðurkenndan hátt.

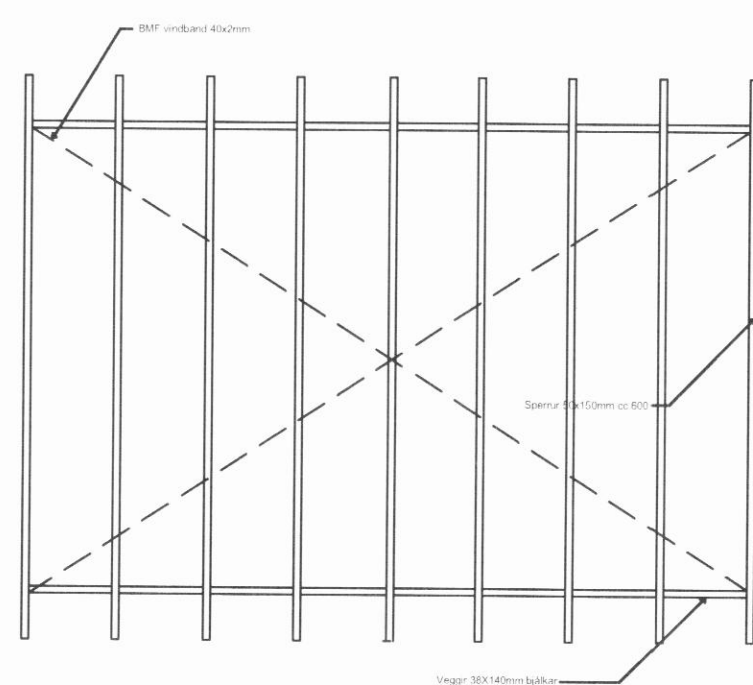

Pakviðir grunnmynd Mhl 02 1:50

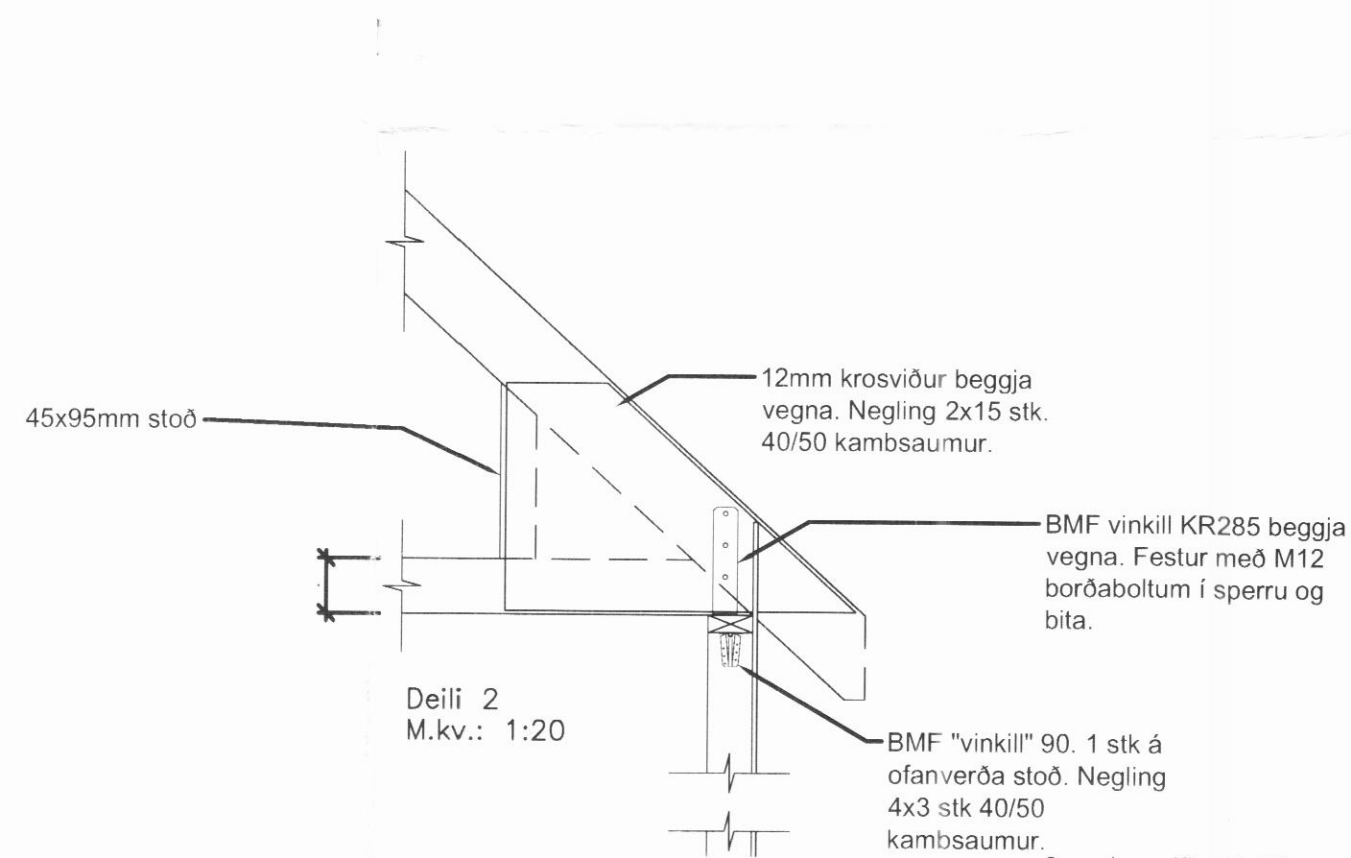

Deili 2  
M.kv.: 1:20

**ÁLAG:**

Útveggir 0,40 W / m<sup>2</sup> °C  
 Pak 0,20 W / m<sup>2</sup> °C  
 Gólf 0,30 W / m<sup>2</sup> °C  
 Glugga vegið meðaltal k-gler 2,00 W / m<sup>2</sup> °C  
 Hurðir 3,00 W / m<sup>2</sup> °C  
 Útveggir vegið meðaltal 0,85 W / m<sup>2</sup> °C  
 Rakasperra hafi Pamgildi min 500

Börkur Þór Ottósson  
0608721-4229

**BREYTING FRÁ ÁÐUR SAMÞYKKTUM TEIKNINGUM:**  
 Húsið er lengt um 600 mm og steyptum lagnakjallara bætt við

Börkur Þór Ottósson Byggingafræðingur kt. 060872-4229  Þórunnarstræti 115  Sími: 4612106 e-mail: ottosson@gmail.com GSM: 8648373	HAMAR LÓÐ 6	
	Pakviðir	10-022
	Landnúmer 195971	99-124
mkv. 1:50/1:20 teiknað. BPO	dags.05-12-2010	