

Almennt:



Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Í plötu er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

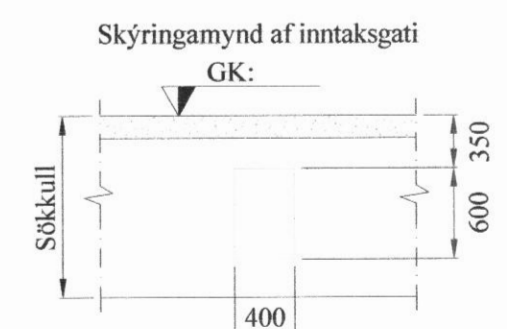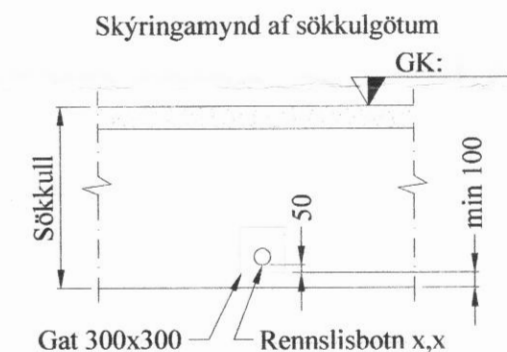

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			

Stærri Árskógur
Dalvíkurbyggð

Teikn nr:
161

Burðarvirki
Sökkjar

Frumstærð:
A2

Dags: 19-09-2014 Mkv: 1:100 Hann: GBS
Samþ: *[Signature]* 020162-3099 V.nr14 - 012 Teikn: GHJ.

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS